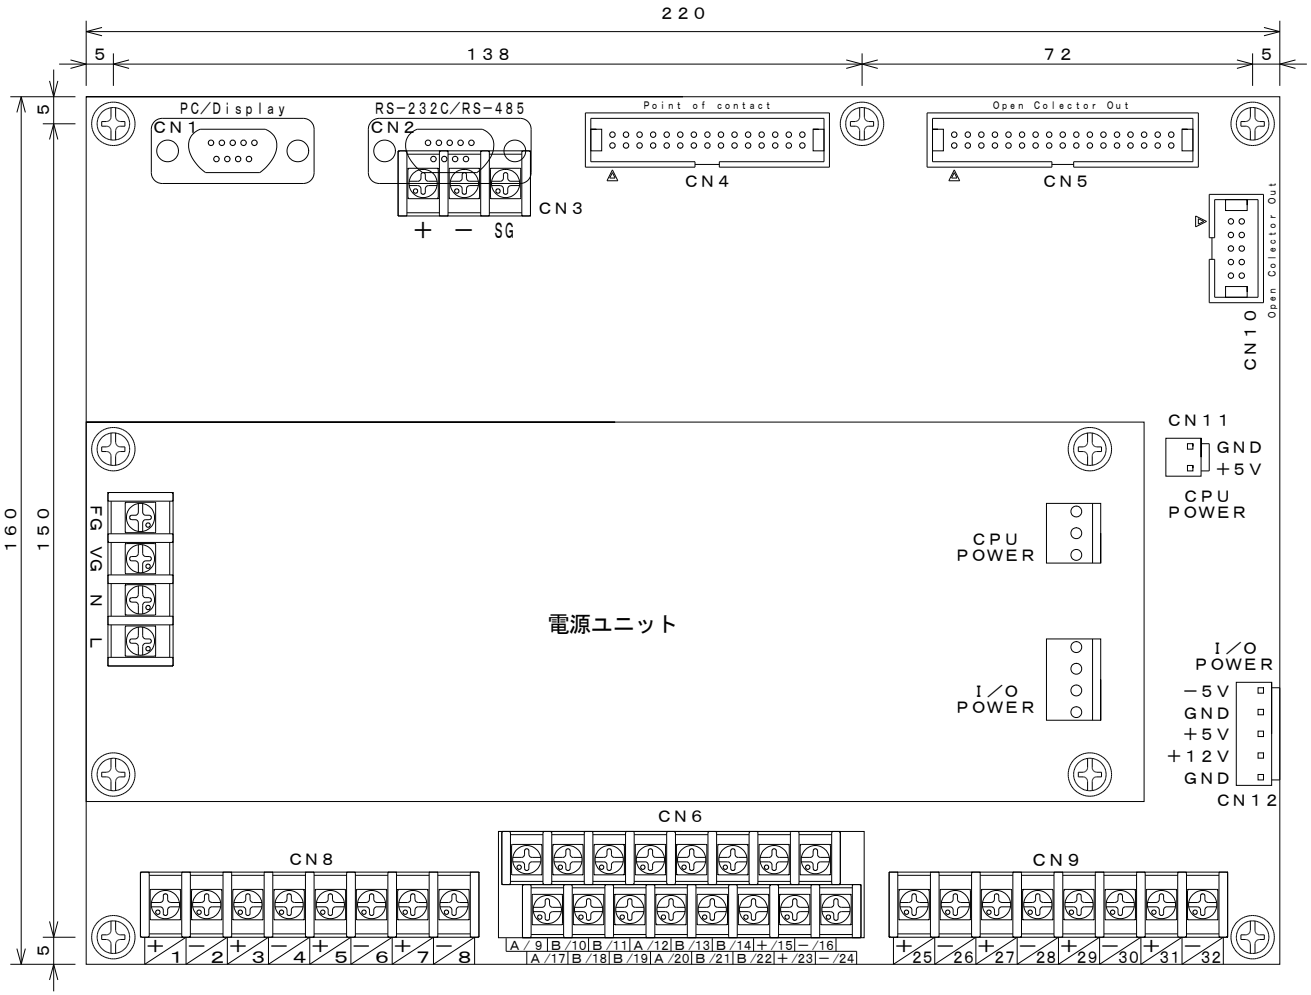

CN4		名　称
1	COM	無電圧、接点入力×２４点
2		
3		
4		
5		
6		
7	24	STOP
8	23	RUN
9	22	L. DAMP. LC
10	21	L. DAMP. OP
11	20	R. DAMP. LC
12	19	R. DAMP. OP
13	18	H. DAMP. LC
14	17	H. DAMP. OP
15	16	TROUBLE 16
16	15	TROUBLE 15
17	14	TROUBLE 14
18	13	TROUBLE 13
19	12	TROUBLE 12
20	11	TROUBLE 11
21	10	TROUBLE 10
22	9	TROUBLE 9
23	8	TROUBLE 8
24	7	TROUBLE 7
25	6	TROUBLE 6
26	5	TROUBLE 5
27	4	TROUBLE 4
28	3	TROUBLE 3
29	2	TROUBLE 2
30	1	TROUBLE 1

CN5		名　称
1	COM	オープン・コレクタ出力 ×２４点
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	24	H CONT
12	23	T CONT
13	22	機能選択一覧
14	21	0:NONE
15	20	1:DAMPER HIGH OPEN
16	19	2:DAMPER HIGE CLOSE
17	18	3:DAMPER ROOM OPEN
18	17	4:DAMPER ROOM CLOSE
19	16	5:DAMPER LOW OPEN
20	15	6:DAMPER LOW CLOSE
21	14	7:FAN HIGH
22	13	8:FAN ROOM
23	12	9:FAN LOW
24	11	10:TIME SIGNAL1
25	10	11:TIME SIGNAL2
26	9	12:TIME SIGNAL3
27	8	13:CONT
28	7	14:REF. 1
29	6	15:REF. 2
30	5	16:N2GAS
31	4	17:WINDOW
32	3	18:DEFROST
33	2	19:TROUBLE
34	1	20:RUN
		21:END
		22:EXHAUST
		23:T5
		24:T6
		25:T7

CN1		名　称
1	FG	フレーム・グラウンド
2	VG	バリスタ端子
3	L	１００～２４０
4	N	VAC

センサー入力

CN8		名　称
1	(+)	H. ROOM Temp (T)
2	(−)	
3	(+)	L. ROOM Temp (T)
4	(−)	
5	(+)	T. ROOM Temp (T)
6	(−)	
7	(+)	REF. Temp (T)
8	(−)	

センサー入力

CN6		名　称
9		NC
10		
11		
12		NC
13		
14		
15		NC
16		

センサー入力

CN6		名　称
17		NC
18		
19		
20		NC
21		
22		
23		NC
24		

アナログ出力

CN9		名　称
25	(+)	H. ROOM. CONT 4～20mADC
26	(−)	
27	(+)	L. ROOM. CONT 4～20mADC
28	(−)	
29	(+)	T. ROOM. CONV −2～3. 2VDC
30	(−)	
31	(+)	NC
32	(−)	

CN10		名　称
1	COM	オープン・コレクタ出力 （オプション） ×８点
2		
3	8	26:PRESSURE TIME
4	7	27:ALARM1
5	6	28:ALARM2
6	5	29:START TEST HIGH
7	4	30:START TEST LOW
8	3	31:T1
9	2	32:T2
10	1	33:T3
		34:T4
		機能選択一覧

Electronic Control Equipment and System 応用電子 工業株式会社	承認		検証		作成	技術部 15. 12. 18 山下	図名	Accu Therm 向け US−9226S−ACCU2 端子図	図番	151218301